


Zřizování zkušebních svorek



Lit.: DIN V VDE V 0185-3: 2002-11; HA 1, 4.3.6

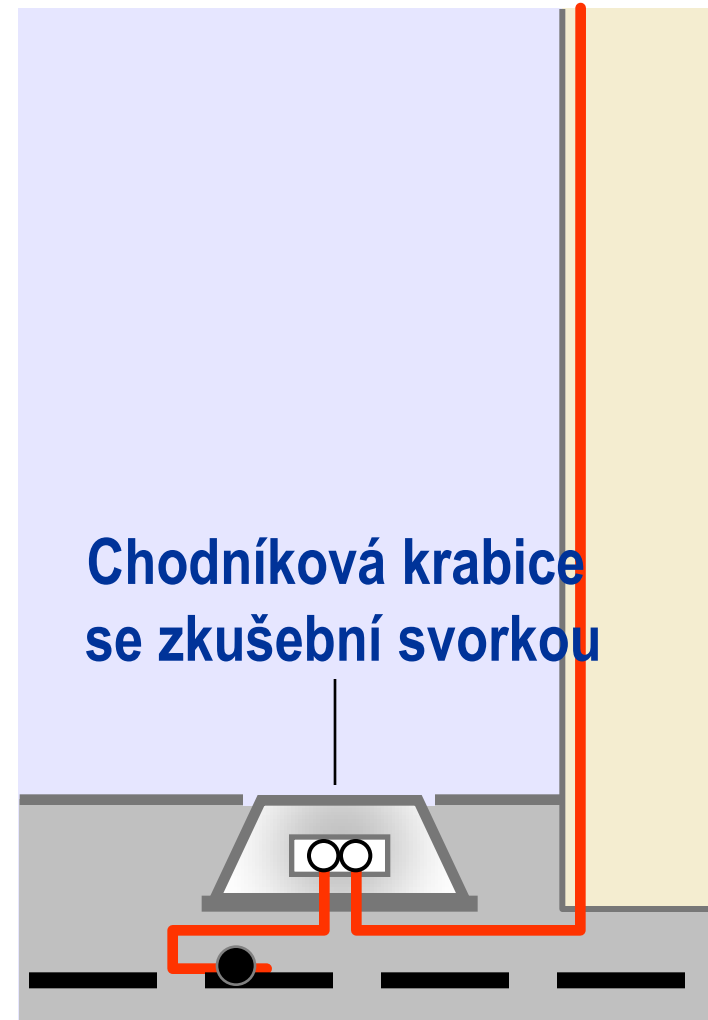

Chodníková šachta pro zkušební svorku

Šachta vyhovuje svým provedením podmínkám ČSN EN 50 164-5

Šachta z šedé litiny maximální zatížení tlakem je do 40kN (4t)



Obj.č. 549 001 (000)


Chodníková šachta se zkušební
svorkou

(Š x V x H)

239x159x120 mm

Max. zatížení $\leq 40 \text{ kN}$


Chodníková šachta pro zkušební svorku

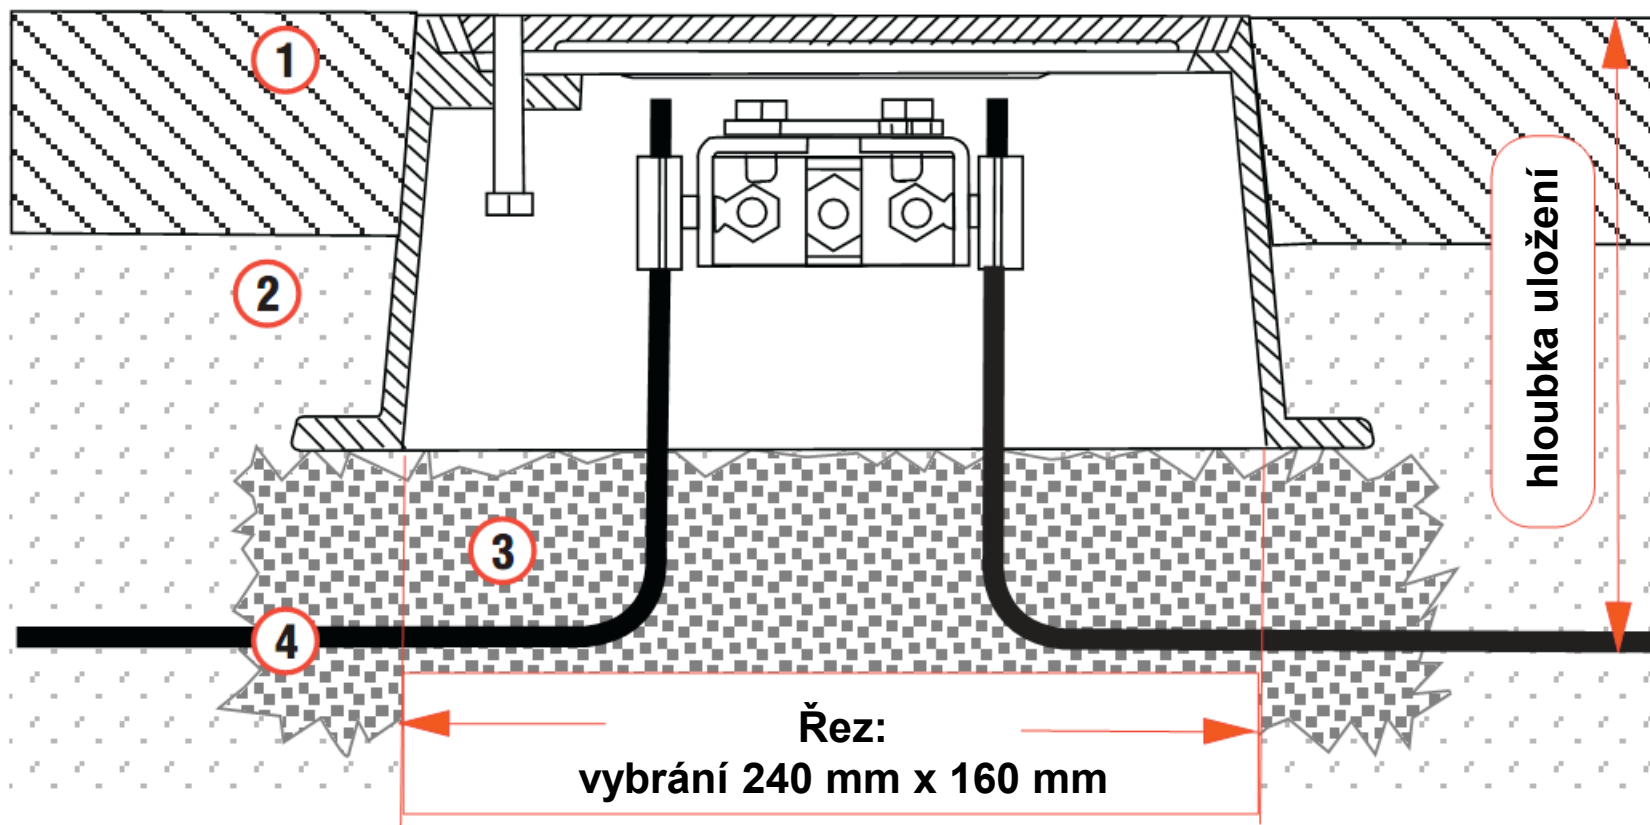

- 1) dlažba/ beton, zemina
- 2) štěrkový zához/ zemina

- 3) masivní základ např. minerální beton nebo beton (C12/15)
- 4) drát nebo pásek

Chodníková šachta pro zkušební svorku

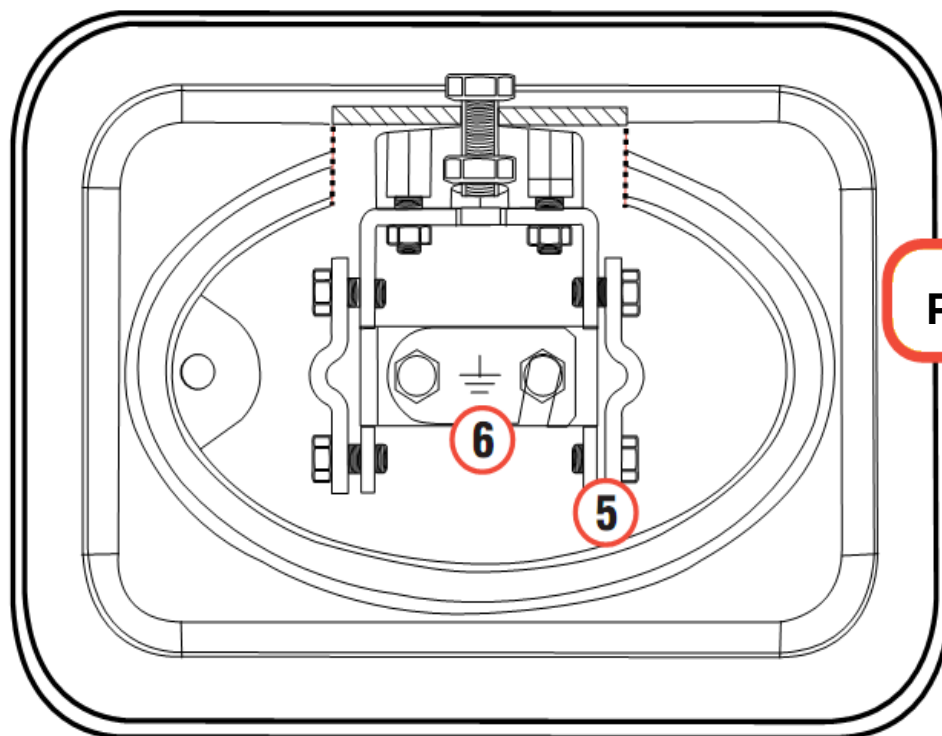

POHLED SHORA



5

SVORKA

6

PŘELOŽKA

Chodníková šachta pro zkušební svorku

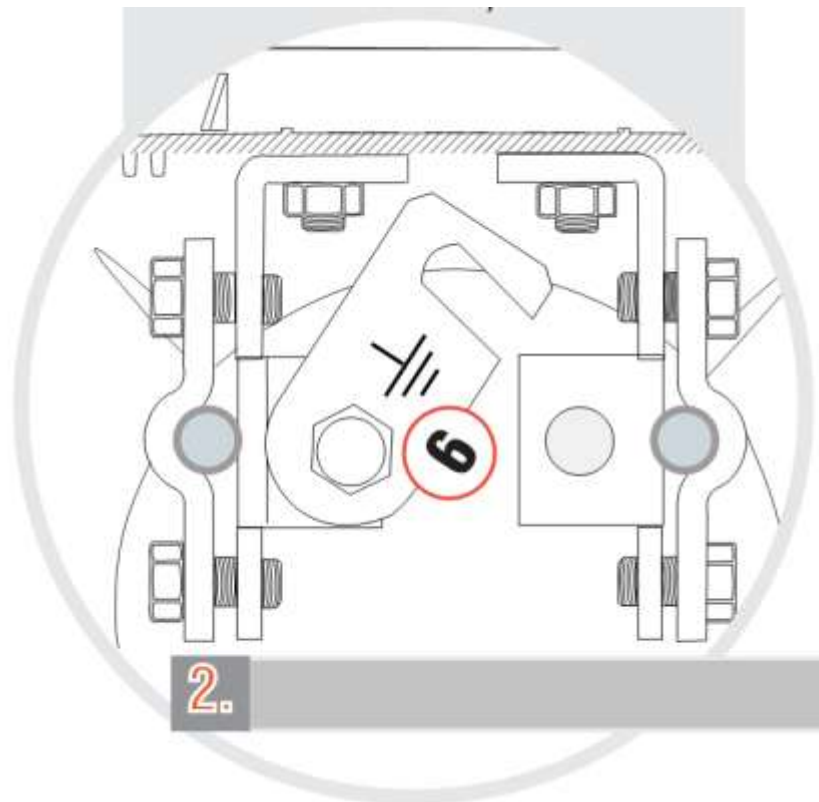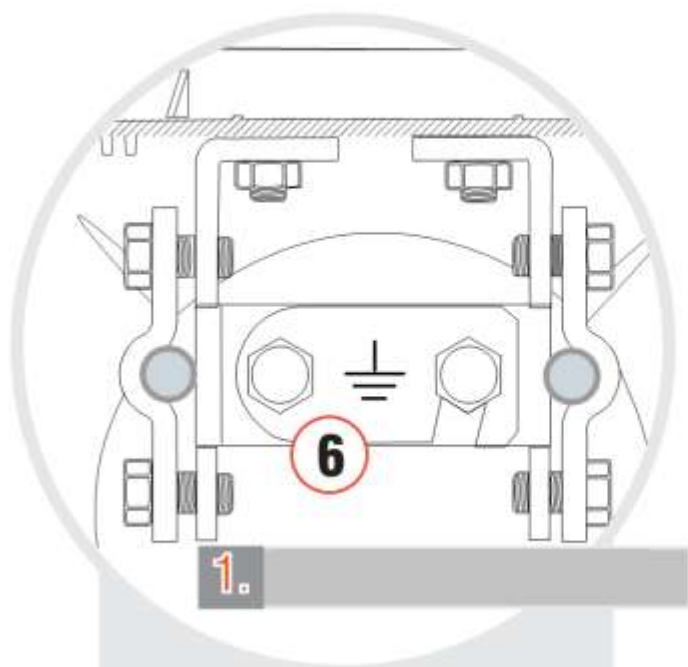

PRO ÚČELY MĚŘENÍ UVOLNIT ŠROUB M8 A ODDÁLIT PŘELOŽKU
UTAHOVACÍ MOMENT PRO ŠROUB M8 JE 10 Nm!

Chodníková krabice se zkušební svorkou



Obj.č.549 001

Zkušební svorka

